

Piano terzo

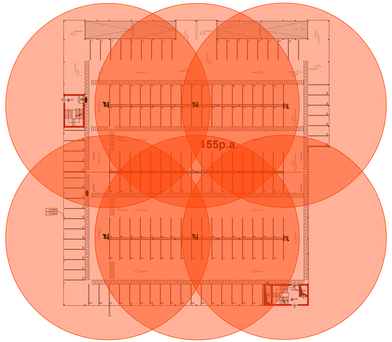

Piano secondo

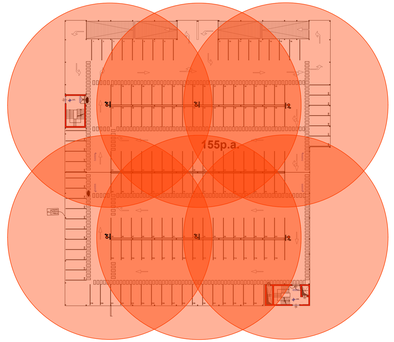

Piano primo

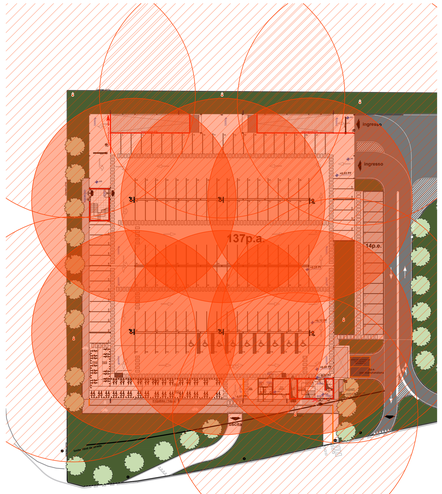

S6 - COPERTURA RETE IDRANTI
Scala 1:500



Piano terzo

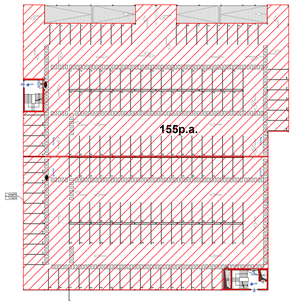

Piano secondo

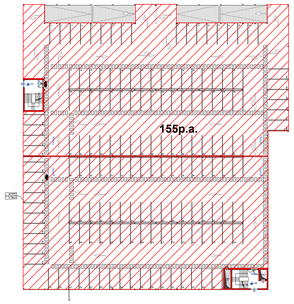

Piano primo

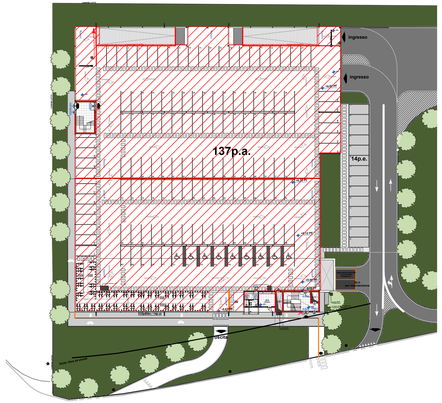

S6 - COPERTURA SPRK
Scala 1:500

SIMBOLOGIA GRAFICA

Tipologia	Simbolo	Descrizione
Elementi costruttivi e relativa apertura		Porta resistente al fuoco. Per tali porte si specifica tutta il verso di apertura [1]
Distanziamenti		Distanza di separazione [2]
		Distanza di separazione dal confine (52-12)
Vie d'esodo		Percorso della via di esodo verso l'alto
		Percorso della via di esodo verso l'alto in corridoio cieco
		Percorso della via di esodo orizzontale
		Percorso della via di esodo orizzontale in corridoio cieco
		Percorso della via di esodo verso il basso
		Percorso della via di esodo verso il basso in corridoio cieco
Estintori		Estintore portatile [1]
		Estintore carrellato [1]
Sistemi vari antincendio		Naspo
	antincendio	Idrante a muro
		Idrante sottosuolo [4]
		Idrante a colonna soprasuolo [4]
		Attacco di mandata per autopompa [5]

[1] Accanto al simbolo grafico devono indicare il simbolo di classe di resistenza al fuoco (es. EI 120-5k)
[2] Dove esiste specifiche, anche tramite colori, se la distanza è esterna, interna o di protezione
[3] Accanto al simbolo grafico devono essere indicati il numero degli estintori di ciascun tipo
[4] Accanto al simbolo grafico devono essere indicati il diametro e il numero degli attacchi di uscita
[5] Accanto al simbolo grafico deve essere indicato il numero degli attacchi di immissione.

Tavola 6 - 1.2 Simboli grafici

Tipologia	Simbolo	Descrizione
Sistemi vari antincendio		Idrante pubblico soprasuolo
Resistenza al fuoco		Elementi R-REI
Reazione al fuoco		Materiali/Rivestimenti in classe reazione al fuoco
Rivelazione ed allarme		Rilevatore di incendio ad aspirazione
		Rilevatore a barriera lineari
		Centralina
Segnalazione		Pulsante di sgancio elettrico
Dispositivo		Dispositivo di apertura UNI EN 1125
Dispositivo		Seccheillo di Sabbia
Dispositivo		Valvola intercettazione gas
Dispositivo		Dispositivo di comunicazione bidirezionale

Simboli grafici integrativi

Tipologia	Simbolo	Descrizione
Sistemi di rilevazione		Pulsante di allarme
		Rilevatore di incendio (a rilevatore) [1]
		Illuminazione di emergenza
	ALL	Segnale allarme incendio
		Magnete porta EI
		Sirena/allarme EVAC
Dispositivi fissi di estinzione		Progettare di impianto ad attivazione automatica [2]
		Progettare di impianto ad attivazione manuale [2]

[1] All'interno del cerchio deve essere riportato il simbolo del tipo di rilevatore
[2] All'interno del cerchio o del quadrato deve essere riportato un simbolo rappresentativo della sostanza estinguente (ab initiamare in legenda)

Tavola 6 - 1.2 Simboli grafici

Tipologia	Simbolo	Descrizione
EFC		Pulsante attivazione manuale evacuatori fumo e calore
		Elementi bassofondenti orizzontali SEa, SEe
		EFC orizzontali [1]
		Protezione superfici di smaltimento fumo verticali SEa
		Protezione EFC verticali [1]
		SHGF
		EFC verticali [1]

[1] Viene riportato in funzione di apertura (SEa, SEb, SEc, SEd)

Simboli grafici integrativi

Tipologia	Simbolo	Descrizione
Individuazione aree		Area di inquadramento dell'attività
		Accesso all'area dell'attività da parte dei Vigili del Fuoco
		Altra proprietà
		Corridoi ciechi
		Copertura esterna automatico di indicazione, controllo e estinzione dell'incendio (Sprinkler)

Simboli grafici integrativi

COMMITTENZA E SOGGETTO PROPONENTE:
INNOVATIVE SOLUTIONS srl
Corso Canalgrande, 9
41122 Modena (MO)
MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS srl
Piazza Della Repubblica, 5
20121 Milano (MI)
C.P.C. srl
Via Del Trasegno, 55
41122 Modena (MO)

ENTE:
Comune di Modena

AMPLIAMENTO DEL COMPARTO INDUSTRIALE PRODUTTIVO CPC-MCAM
AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. 24/2017
- REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO MULTIPIANO -

PROCEDIMENTO UNICO L.R. 24/2017 ART.53



FASE:	FABBR:	DISCIPLINA:	PROGR:	REVISIONE:	FABBRICATO:
PDC	MP	VVF	01.05	rev00	MP

OGGETTO:
PRATICA PREVENZIONE INCENDI

STRATEGIE ANTINCENDIO: S6

FILE PDF: *PDC_MP_A-06 r_rev00_prova cartiglio.pdf*
CODICE PROGETTO: **P1139-21** FILE: *P1139 MP-Q.0w*

REV.	DATA	DESCRIZIONE	SCALA 1:500
00	26/01/2024	EMISSIONE	

TIMBRI:
PROSPAZIO ARCHITECTURE - ENGINEERING
PROSPAZIO S.C.a r.l.
Via Regina Paola, 86/b
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 91.94.34
info@prospazio.com
www.prospazio.com

PROGETTAZIONE MECCANICA E PREVENZIONE INCENDI:
Burani Paolo Termotecnico

COORDINAMENTO	ING. GIULIO RIMINI STUDIO ARCHLIBRA S.R.L.	COMMITTENTE	
ARCHITETTONICO	ING. GIULIO RIMINI STUDIO ARCHLIBRA S.R.L.	SINDACO	GIANCARLO MUZZARELLI
STRUTTURE	ING. DANILO DALLARI STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI DALLARI-FECCHI	RUP	ING. BARBARA NEROZZI
ELETTRICO	ING. MAURIZIO MANZINI STUDIO TECNICO ASSOCIATO MANZINI		
MEC-ANTINCENDIO	Per.Ind . PAOLO BURANI STUDIO BURANI-NICOTTI		
GEOLOGO	DOTT. GEOL. FRANCESCO DETTORI	DISEGNATORE:	Per.Ind . GIANCARLO GOLDONI STUDIO BURANI-NICOTTI
ACUSTICA		RESPONSABILE:	Per.Ind . PAOLO BURANI STUDIO BURANI-NICOTTI

È vietato l'uso di copie non autorizzate di questo disegno, nonché qualsiasi riproduzione, parziale o totale, e qualsiasi forma di trasmissione a concorrenti o a terzi senza previa autorizzazione scritta. (Prescrizioni di legge vigenti per la tutela del diritto di proprietà intellettuale e industriale).